







REQUISITOS PREVENCIÓNES INCENDIO PARA LOCALES HASTA 100mts 2 CUBIERTOS

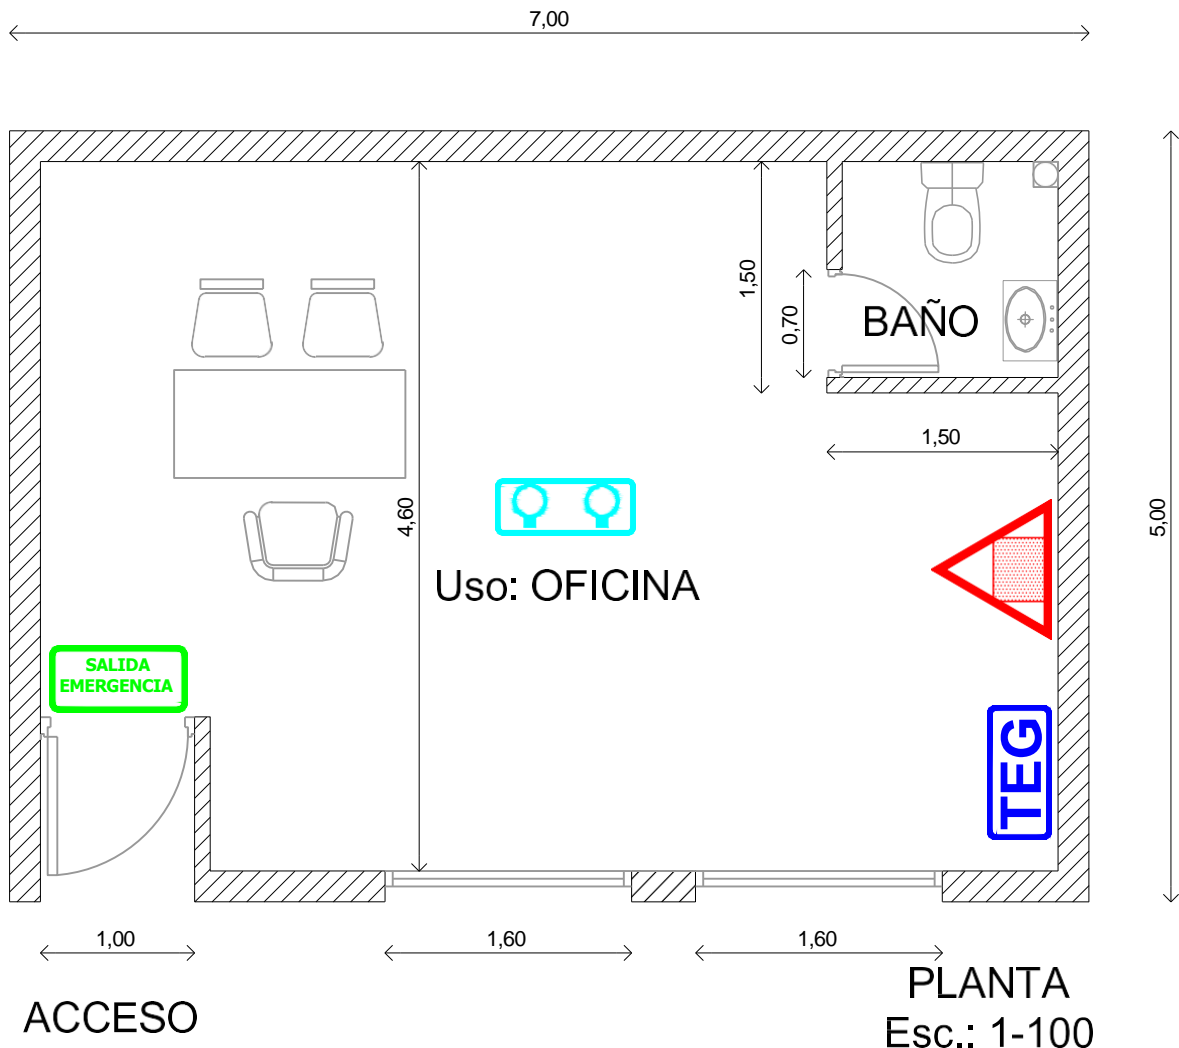

REFERENCIAS:

SEGUN IRAM 4555: TABLA I,II,III,IV

	TABLERO ELECTRICO GENERAL
	MATAFUEGO MANUAL POLVO EXTINTOR ABC 5KG
	LUMINARIA DE EMERGENCIA
	SALIDA DE EMERGENCIA
	VENTILACION
SUPERFICIE= 35m ² FO. : 35m ² /9m ² = 3,88 PERSONAS	

Firma titular comercio